




第二キュービクル姿図 S=1/30

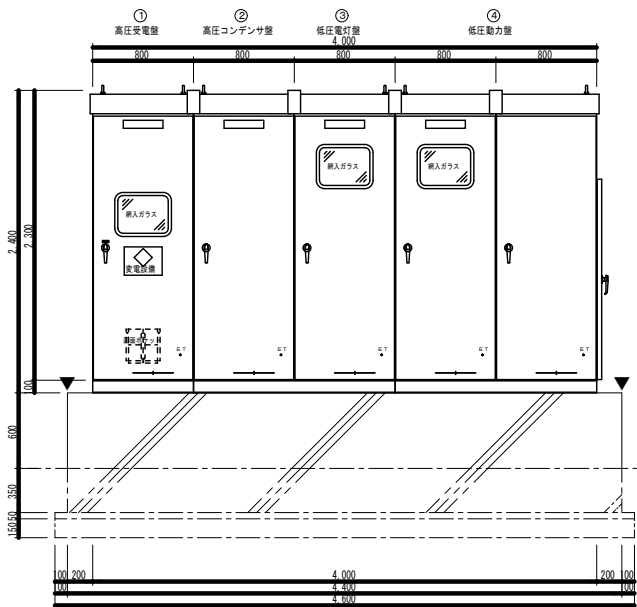

キュービクル正面図

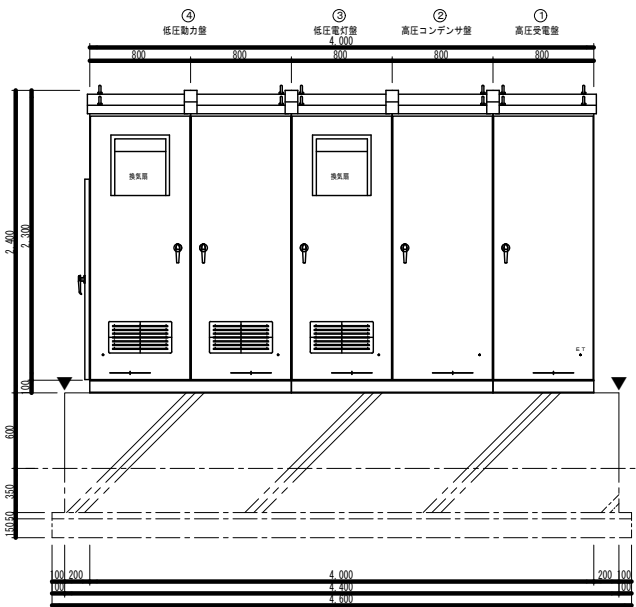


キュービクル裏面図

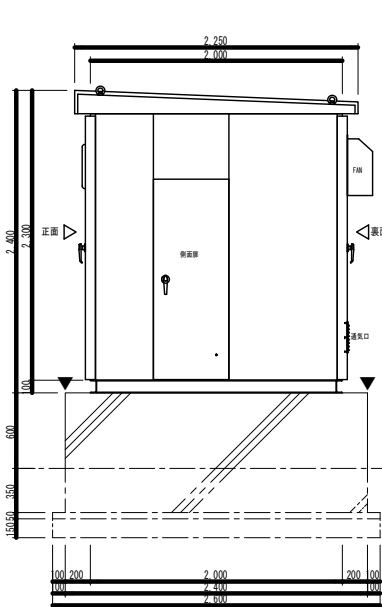

キュービクル右側面図

第二キュービクル据付平面図 S=1/30

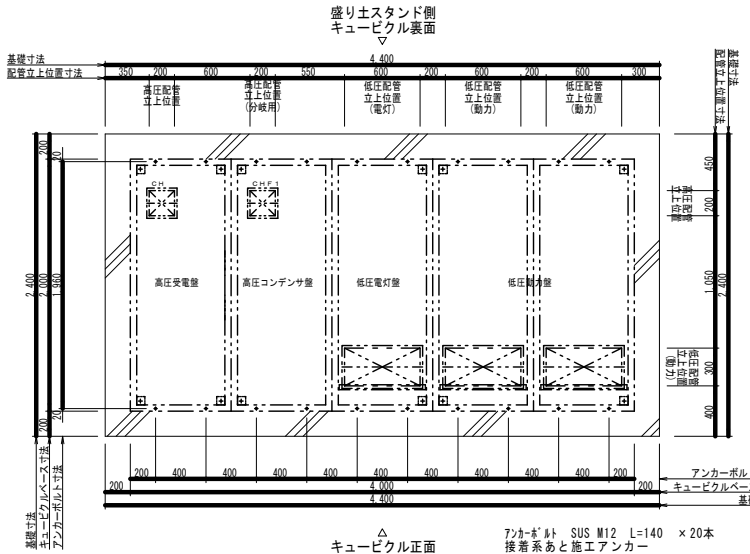


△ キュービクル正面
アンカーボルト SUS M12 L=140 × 20本
接着系あと施工アンカー

既設第一キュービクルより

3φ3W 6600V 50Hz
EM-CET804q

第二キュービクル単線結線図

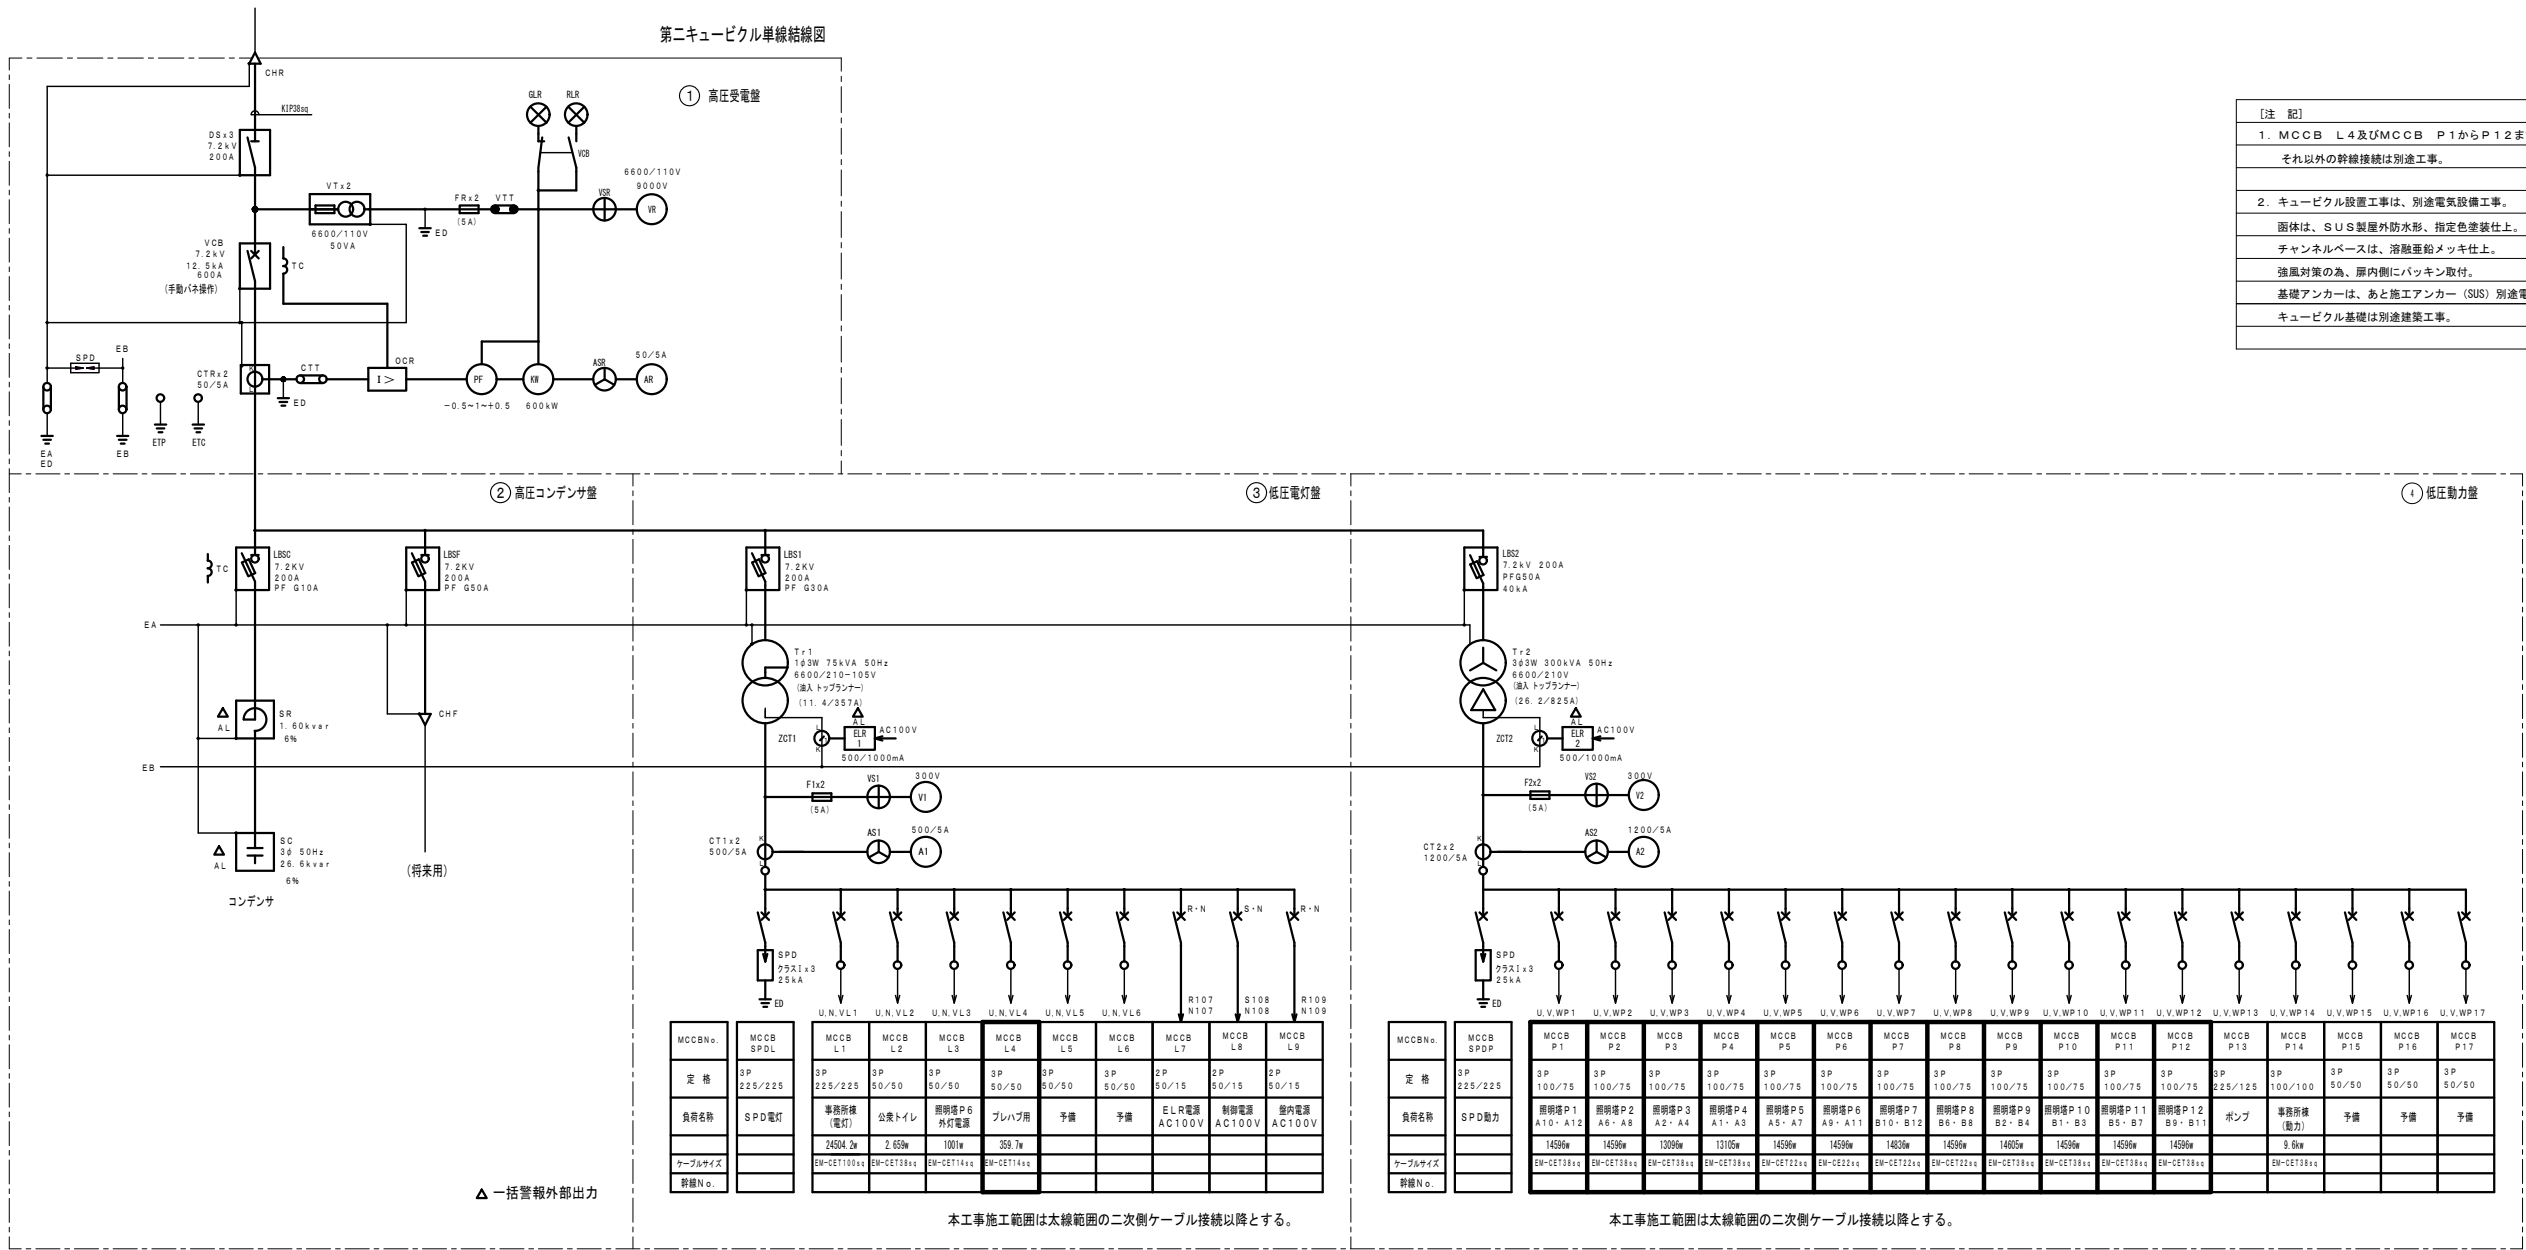

【注 記】
1. MCCB L4及びMCCB P1からP12までの2次側幹線接続は本工事とし、それ以外の幹線接続は別途工事。
2. キュービクル設置工事は、別途電気設備工事。
図体は、SUS製屋外防水形、指定色塗装仕上。
チャンネルベースは、溶融亜鉛メッキ仕上。
強風対策の為、扉内側にパッキン取付。
基礎アンカーは、あと施工アンカー（SUS）別途電気設備工事。
キュービクル基礎は別途建築工事。

本工事施工範囲は太線範囲の二次側ケーブル接続以降とする。

本工事施工範囲は太線範囲の二次側ケーブル接続以降とする。