

令和7年度 給水栓（蛇口の水）の水質検査結果


上水道

地 域 名	事 業 名	検査地点（町名）	ページ
長岡地域	妙見浄水場系	壬手2丁目	3
	柿浄水所系	柿町	4
越路地域	越路浄水場系	浦	5
小国地域	大貝浄水場系	小国町横沢	6
与板・和島地域	与板浄水場系	与板町江西2丁目	7
	村田浄水所系	村田	8
栃尾地域	栃尾浄水場系	鴉ヶ島	9
寺泊地域	寺泊浄水場系	寺泊湊町	10

簡易水道

地 域 名	事 業 名	検査地点（町名）	ページ
山古志地域	虫亀簡易水道	山古志虫亀	11
	山古志簡易水道	山古志種芋原	12
小国地域	法末簡易水道	小国町法末	13
	八王子小規模水道	小国町八王子	14
栃尾地域	一之貝簡易水道	一之貝	15
	新山簡易水道	東中野俣(新山)	16
	まんさく簡易水道	森上	17
	明道簡易水道	入塩川	18
	中野俣地区簡易水道	西中野俣	19
		東中野俣(繁窪)	20
	入東地区簡易水道	来伝(下来伝)	21
	山葵谷簡易水道	山葵谷	22
川口地域	川口中央簡易水道	川口田麦山	23
	西倉簡易水道	西川口(西倉)	24

検査箇所・給水区域図

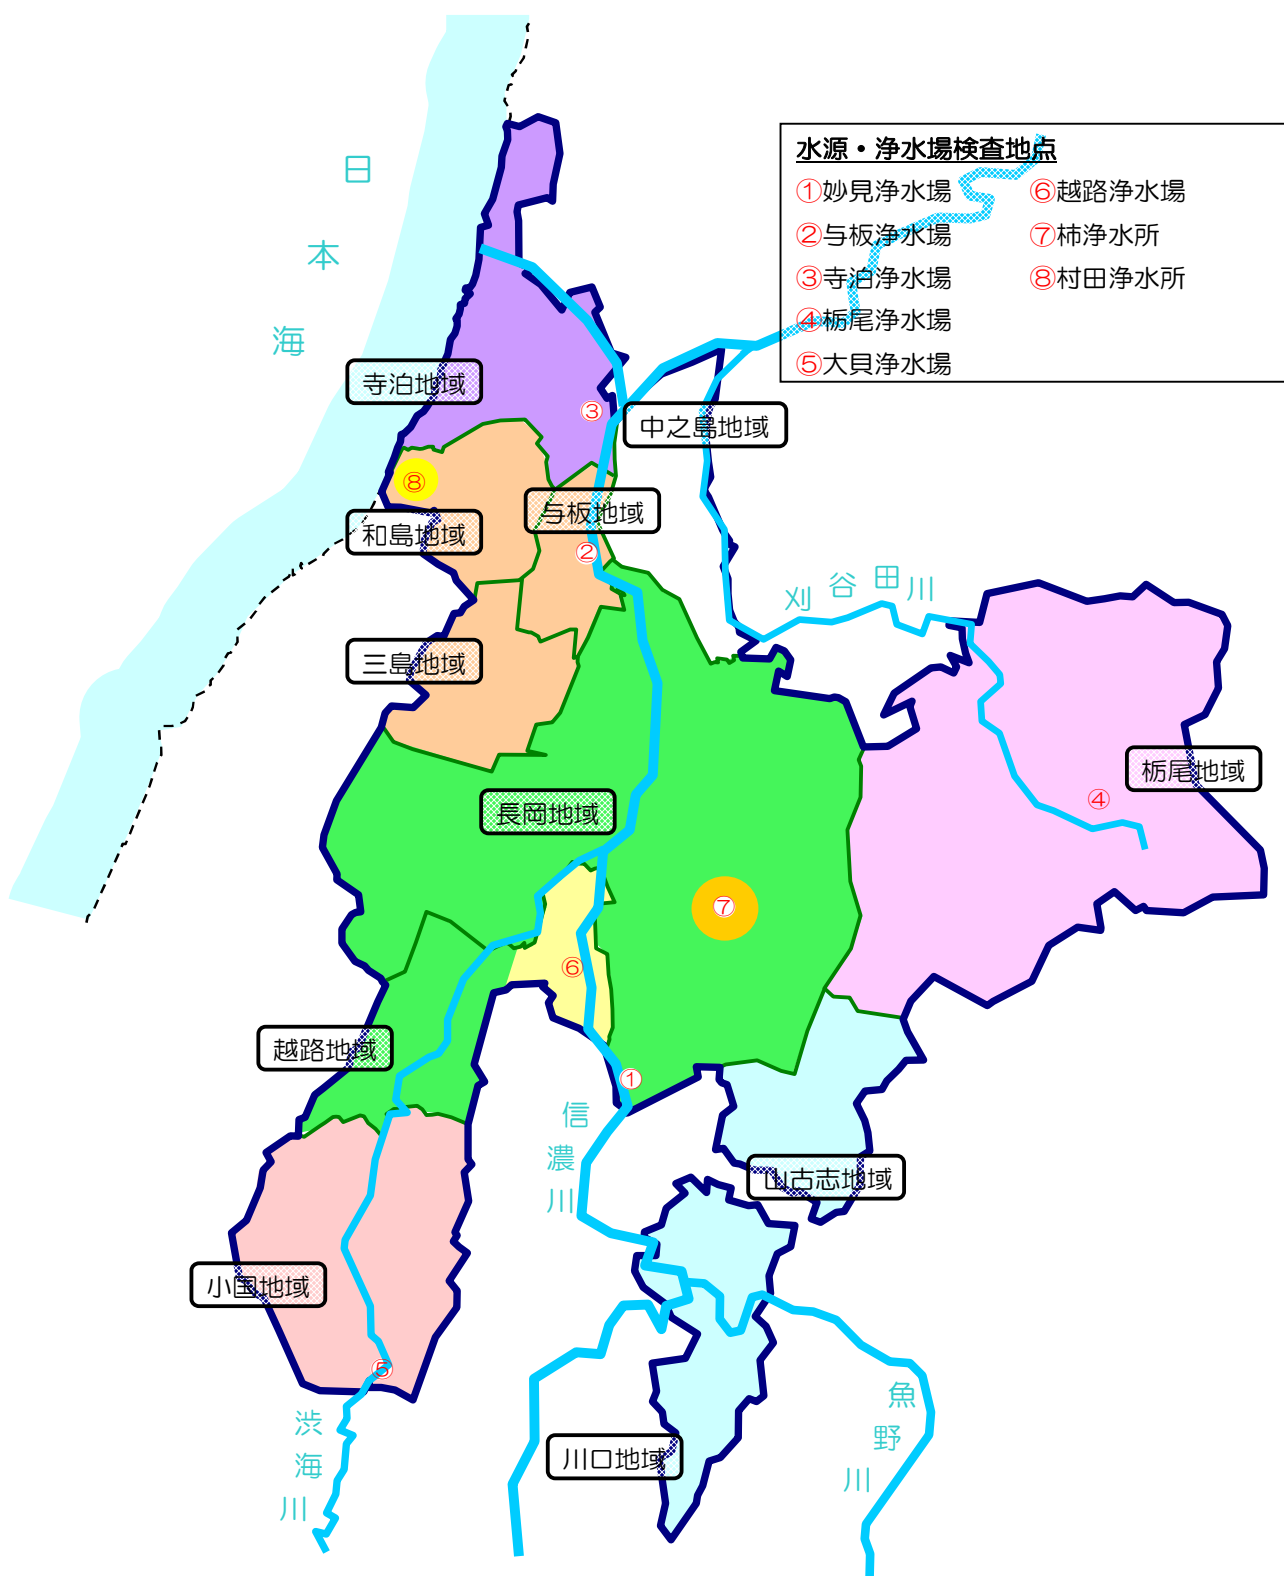

長岡市
妙見浄水場系給水栓 千手2丁目

		項 目 名	基 準 値	4月7日	5月14日	6月11日								
		採水時間		10:20	9:50	10:35								
		天候		曇	晴	雨								
		水温 (°C)		9.6	14.5	19.8								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	()	()	()	()	()	()	()	()
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下		0.0003未満									
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下		0.00005未満									
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下		0.002未満									
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下		0.004未満									
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下		0.4									
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下		0.08未満									
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下		0.04									
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下		0.0002未満									
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下		0.005未満									
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下		0.004未満									
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下		0.002未満									
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下		0.06未満									
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下		0.002未満									
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下		0.003									
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下		0.003未満									
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下		0.002									
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下		0.008									
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下		0.003未満									
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下		0.003									
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下		0.001未満									
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下		0.008未満									
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下		0.01未満									
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下		0.01未満									
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下		0.03未満									
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下		0.01未満									
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下		7									
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下		0.001未満									
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	10	8	10								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下		24									
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下		57									
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下		0.02未満									
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下			0.000002								
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下			0.000001未満								
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下		0.005未満									
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下		0.0005未満									
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.4	0.4	0.5								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	1未満	1未満	1未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4	0.4	0.5								

長岡市
柿浄水所系給水栓 柿町

		項 目 名	基 準 値	4月7日	5月12日	6月11日								
		採水時間		9:35	9:40	9:45								
		天候		曇	雨	雨								
		水温 (°C)		10.4	14.6	16.5								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	()	()	()	()	()	()	()	()
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下			0.001未満								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下			0.06未満								
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下			0.002未満								
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下			0.001未満								
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下			0.003未満								
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下			0.001未満								
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下			0.001未満								
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下			0.001未満								
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下			0.003未満								
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下			0.001未満								
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下			0.001未満								
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下			0.008未満								
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
着色	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
味着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	8	8	8								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下			98								
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	8.4	8.5	8.4								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	1未満	1未満	1未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4	0.3	0.4								

長岡市
越路浄水場系給水栓 浦

		項 目 名	基 準 値	4月15日	5月19日	6月16日								
		採水時間		9:35	9:05	9:15								
		天候		雨	晴	晴								
		水温 (°C)		11.5	17.5	20.9								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	()	()	()	()	()	()	()	()
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満										
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満										
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001未満										
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満										
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満										
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.001未満										
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満										
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
着色	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
味	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	13	13	13								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下	71										
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	140										
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
発泡	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
カビ臭	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満	0.2								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	1未満	1未満	1未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4	0.4	0.4								

長岡市
大貝浄水場系給水栓 小国町横沢

		項 目 名	基 準 値	4月9日	5月14日	6月18日								
		採水時間		10:00	11:10	9:50								
		天候		曇	曇	晴								
		水温 (°C)		6.7	12.5	18.6								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	()	()	()	()	()	()	()	()
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下		0.0003未満									
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下		0.00005未満									
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下		0.002未満									
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下		0.004未満									
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下		0.2									
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下		0.08未満									
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下		0.06									
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下		0.0002未満									
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下		0.005未満									
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下		0.004未満									
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下		0.002未満									
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下		0.06未満									
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下		0.002未満									
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下		0.001未満	0.010								
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下		0.003未満									
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下		0.005	0.011								
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下		0.009	0.037								
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下		0.003未満									
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下		0.003	0.014								
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下		0.001	0.002								
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下		0.008未満									
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下		0.01未満									
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下		0.02									
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下		0.03未満									
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下		0.01未満									
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下		10									
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下		0.001未満									
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	12	14	26								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下		21									
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下		63									
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下		0.02未満									
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下			0.000001未満								
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下			0.000001未満								
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下		0.005未満									
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下		0.0005未満									
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.4	0.4	1.0								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	7.1								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	1未満	1未満	1未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.6	0.5	0.6								

長岡市
与板浄水場系給水栓 与板町江西2丁目

		項 目 名	基 準 値	4月10日	5月21日	6月10日								
		採水時間		9:20	9:45	9:50								
		天候		晴	晴	曇								
		水温 (°C)		11.0	17.0	19.5								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	()	()	()	()	()	()	()	()
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下			0.0003未満								
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下			0.00005未満								
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下			0.001未満								
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下			0.001未満								
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下			0.001未満								
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下			0.002未満								
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下			0.004未満								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下			0.001未満								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下			0.6								
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下			0.09								
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下			0.05								
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下			0.0002未満								
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下			0.005未満								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下			0.004未満								
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下			0.002未満								
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下			0.001未満								
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下			0.001未満								
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下			0.001未満								
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下			0.06未満								
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下			0.002未満								
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下			0.007								
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下			0.004								
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下			0.003								
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下			0.001未満								
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下			0.016								
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下			0.003								
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下			0.006								
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下			0.001未満								
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下			0.008未満								
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下			0.01未満								
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下			0.02								
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下			0.03未満								
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下			0.01未満								
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下			8								
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下			0.001未満								
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	10	9	11								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下			31								
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下			76								
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下			0.02未満								
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下			0.005未満								
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下			0.0005未満								
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.4	0.6	0.6								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	1未満	1未満	1未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4	0.4	0.5								

長岡市
村田浄水所系給水栓 村田

		項 目 名	基 準 値	4月10日	5月21日	6月10日								
		採水時間		10:15	10:10	10:25								
		天候		曇	晴	曇								
		水温 (°C)		12.6	17.4	19.4								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	()	()	()	()	()	()	()	()
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下			0.001未満								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下			0.06未満								
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下			0.002未満								
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下			0.002								
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下			0.003未満								
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下			0.001未満								
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下			0.001未満								
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下			0.002								
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下			0.003未満								
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下			0.001未満								
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下			0.001未満								
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下			0.008未満								
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
着色	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
味	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	29	30	29								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下			130								
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満	0.3								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	1未満	1未満	1未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4	0.4	0.4								

長岡市
栃尾浄水場系給水栓 鴉ヶ島

		項 目 名	基 準 値	4月8日	5月13日	6月17日								
		採水時間		10:30	10:50	10:35								
		天候		晴	晴	曇								
		水温 (°C)		9.5	15.2	19.5								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	()	()	()	()	()	()	()	()
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下		0.0003未満									
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下		0.00005未満									
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下		0.002未満									
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下		0.004未満									
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下		0.1									
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下		0.08未満									
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下		0.02未満									
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下		0.0002未満									
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下		0.005未満									
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下		0.004未満									
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下		0.002未満									
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下		0.06未満									
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下		0.002未満									
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下		0.004									
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下		0.003未満									
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下		0.002									
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下		0.009									
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下		0.003未満									
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下		0.003									
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下		0.001未満									
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下		0.008未満									
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下		0.01未満									
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下		0.02									
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下		0.03未満									
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下		0.01未満									
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下		7									
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下		0.001未満									
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	7	6	7								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下		5									
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下		29									
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下		0.02未満									
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下			0.000001								
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下			0.000001未満								
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下		0.005未満									
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下		0.0005未満									
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.3	0.3	0.5								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	1未満	1未満	1未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.5	0.6	0.5								

長岡市
寺泊浄水場系給水栓 寺泊湊町

		項 目 名	基 準 値	4月15日	5月21日	6月19日								
		採水時間		10:30	10:10	10:10								
		天候		雨	晴	晴								
		水温 (°C)		11.5	18.3	22.0								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	()	()	()	()	()	()	()	()
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下	0.0003未満										
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下	0.00005未満										
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満										
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下	0.004未満										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下	0.4										
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下	0.08未満										
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下	0.03										
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下	0.0002未満										
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下	0.005未満										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下	0.004未満										
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下	0.002未満										
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満										
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満										
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.004										
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.004										
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.002										
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.010										
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.004										
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下	0.01未満										
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下	0.01未満										
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下	0.03未満										
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下	0.01未満										
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下	7										
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下	0.001未満										
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	10	10	12								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下	21										
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	54										
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下	0.02未満										
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下			0.000002								
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下			0.000001未満								
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下	0.005未満										
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下	0.0005未満										
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.4	0.6	0.8								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	1未満	1未満	1未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.5	0.5	0.5								

長岡市
虫亀簡易水道 山古志虫亀

		項 目 名	基 準 値	4月23日	5月14日	6月11日								
		採水時間		9:25	11:20	10:35								
		天候		曇	晴	雨								
		水温 (°C)		11.7	14.7	17.3								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)								
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下		0.06未満									
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下		0.002未満									
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下		0.001未満									
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下		0.003未満									
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下		0.001未満									
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下		0.001未満									
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下		0.003未満									
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下		0.001未満									
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下		0.001未満									
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下		0.008未満									
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	7.7	7.5	7.1								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下											
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4	0.4	0.3								

長岡市
山古志簡易水道 山古志種芋原

		項 目 名	基 準 値	4月23日	5月14日	6月11日								
		採水時間		9:40	12:20	11:20								
		天候		曇	曇	雨								
		水温 (°C)		12.1	13.5	19.7								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)								
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下		0.06未満									
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下		0.002未満									
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下		0.004									
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下		0.005									
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下		0.002									
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下		0.009									
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下		0.003未満									
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下		0.003									
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下		0.001未満									
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下		0.008未満									
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
着色	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
味着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	11	8.5	9.4								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下		52									
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.4	0.5	0.5								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.4	7.4								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.6	0.4	0.3								

長岡市
法末簡易水道 小国町法末

		項 目 名	基 準 値	4月9日	5月14日	6月11日								
		採水時間		9:50	9:25	10:05								
		天候		曇	曇	雨								
		水温 (°C)		6.3	12.1	15.9								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	()	()	()	()	()	()	()	()
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下			0.001未満								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下		0.13	0.13								
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下			0.002未満								
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下			0.009								
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下			0.003未満								
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下			0.004								
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下			0.001未満								
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下			0.019								
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下			0.003								
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下			0.006								
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下			0.001未満								
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下			0.008未満								
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
着色	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
味着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	17	17	17								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下			71								
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下			180								
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.4	0.4	0.4								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.4								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	1未満	1未満	1未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.5	0.5	0.5								

長岡市
八王子小規模水道 小国町八王子

		項 目 名	基 準 値		6月11日									
		採水時間			10:40									
		天候			雨									
		水温 (°C)			17.8									
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下		0									
	2	大腸菌	検出されないこと		(一)		()		()				()	
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下		0.06未満									
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下		0.002未満									
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下		0.001未満									
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下		0.003未満									
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下		0.001未満									
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下		0.001未満									
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下		0.001未満									
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下		0.003未満									
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下		0.001未満									
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下		0.001未満									
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下		0.008未満									
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
着色	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
味着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下		9									
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下											
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下		0.2未満									
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下		7.3									
	48	味	異常でないこと		異常なし									
	49	臭気	異常でないこと		異常なし									
	50	色度 (度)	5 以下		1未満									
	51	濁度 (度)	2 以下		0.1未満									
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上		0.4									

長岡市
一之貝簡易水道 一之貝

		項 目 名	基 準 値	4月22日	5月21日	6月12日								
		採水時間		9:15	9:30	9:15								
		天候		晴	晴	曇								
		水温 (°C)		10.9	15.9	17.8								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(一)	(一)	(一)								
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満										
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満										
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001未満										
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満										
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満										
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.001未満										
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	7.8	7.7	7.6								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下	55										
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	100										
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.3	0.2	0.3								

長岡市
新山簡易水道 東中野俣(新山)

		項 目 名	基 準 値	4月22日	5月21日	6月12日								
		採水時間		10:25	10:45	10:45								
		天候		晴	晴	曇								
		水温 (°C)		5.7	12.5	15.2								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)								
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満										
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満										
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001未満										
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満										
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満										
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.001未満										
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	7.2	6.8	6.2								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下											
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.1	6.7								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	0.9	0.7	0.7								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.4	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.3	0.3	0.3								

長岡市
まんさく簡易水道 森上

	項目名	基準値	4月22日	5月21日	6月12日									
	採水時間		9:45	9:50	9:30									
	天候		晴	晴	曇									
	水温 (°C)		7.8	15.0	17.5									
病原生物	1 一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0									
	2 大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)									
無機物 / 重金属	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下												
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下												
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下												
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下												
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下												
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下												
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下												
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下												
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下												
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下												
一般有機物	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下												
	15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下												
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下												
	17 ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下												
	18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下												
	19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下												
	20 ベンゼン (mg/L)	0.01 以下												
消毒副生成物	21 塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満											
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満											
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.002											
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.004											
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満											
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.010											
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満											
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.004											
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満											
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満											
着色	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下												
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下												
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下												
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下												
味	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下												
着色	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下												
味	38 塩化物イオン (mg/L)	200 以下	6.9	7.5	7.4									
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下												
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	58											
発泡	41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下												
カビ臭	42 ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下												
	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下												
発泡	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下												
臭気	45 フェノール類 (mg/L)	0.005 以下												
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.3	0.4	0.4									
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.9	8.0									
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	50 色度 (度)	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
	51 濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
衛生	残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4	0.5	0.3									

長岡市
明道簡易水道 入塩川

		項 目 名	基 準 値	4月22日	5月21日	6月12日								
		採水時間		11:45	12:20	12:30								
		天候		晴	晴	曇								
		水温 (°C)		13.0	16.5	18.1								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)								
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満										
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満										
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.003										
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.004										
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001										
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.006										
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.004										
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.002										
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	4.6	5.3	5.9								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下											
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.3	0.4	0.5								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	7.3								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4	0.3	0.3								

長岡市
中野俣地区簡易水道 西中野俣

		項 目 名	基 準 値	4月22日	5月21日	6月12日								
		採水時間		10:10	10:10	10:15								
		天候		晴	晴	曇								
		水温 (°C)		11.7	17.5	20.5								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)								
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満										
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満										
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001未満										
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満										
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満										
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.001未満										
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	7.2	6.6	6.5								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下											
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.8								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.3	0.3	0.3								

長岡市
中野俣地区簡易水道 東中野俣(繁窪)

		項 目 名	基 準 値	4月22日	5月21日	6月12日								
		採水時間		10:45	11:05	11:10								
		天候		晴	晴	曇								
		水温 (°C)		11.8	17.6	20.5								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)								
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満										
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満										
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001未満										
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001										
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001										
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.001未満										
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	8.4	8.1	7.9								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下	58										
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	120										
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2	0.2	0.2未満								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.9	6.9								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.3	0.3	0.3								

長岡市
入東地区簡易水道 来伝(下来伝)

		項 目 名	基 準 値	4月22日	5月21日	6月12日								
		採水時間		11:05	11:40	11:40								
		天候		晴	晴	曇								
		水温 (°C)		9.8	17.4	17.9								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)								
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満										
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満										
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.003										
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.002										
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.008										
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.004										
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.003										
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	6.2	5.7	6.0								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下											
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.3	0.4	0.5								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.8	0.6	0.8								

長岡市
山葵谷簡易水道 山葵谷

		項 目 名	基 準 値	4月22日	5月21日	6月12日								
		採水時間		12:05	13:00	13:00								
		天候		晴	晴	曇								
		水温 (°C)		12.7	17.2	20.0								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)								
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満										
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満										
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001未満										
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満										
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001未満										
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.001未満										
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001未満										
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	7.2	7.0	6.9								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下											
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.4	0.4	0.4								

長岡市
川口中央簡易水道 川口田麦山

		項 目 名	基 準 値	4月14日	5月20日	6月9日								
		採水時間		9:35	9:15	9:15								
		天候		曇	曇	晴								
		水温 (°C)		10.8	18.5	21.2								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	()	()	()	()	()	()	()	()
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.10										
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満										
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.002										
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.006										
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.014										
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.005										
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001										
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満										
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
着色	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下											
味着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	22	25	42								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下											
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	74										
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.4	0.3	0.4								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	1未満	1未満	1未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.5	0.5	0.5								

長岡市
西倉簡易水道 西川口(西倉)

		項 目 名	基 準 値	4月14日	5月20日	6月9日								
		採水時間		9:20	9:00	9:00								
		天候		曇	曇	晴								
		水温 (°C)		9.7	18.0	20.6								
病原生物	1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	0	0	0								
	2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	()	()	()	()	()	()	()	()
無機物 / 重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下											
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下											
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下											
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下											
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下											
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下											
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
一般有機物	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下											
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下											
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下											
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下											
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下											
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.06未満										
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	0.002未満										
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.001未満										
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.002										
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	0.001未満										
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.004										
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.003未満										
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.001										
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	0.001										
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	0.008未満										
着色	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下											
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下											
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下											
味	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下	30										
着色	37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下											
味	38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	12	13	13								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300 以下	55										
	40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	140										
発泡	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下											
カビ臭	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下											
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下											
発泡	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下											
臭気	45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下											
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	0.3	0.3	0.4								
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3								
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	色度 (度)	5 以下	1未満	1未満	1未満								
	51	濁度 (度)	2 以下	0.2	0.1未満	0.1未満								
衛生		残留塩素 (mg/L)	0.1 以上	0.5	0.6	0.6								